

# Rejeição 479: Endereço do site da UF da Consulta via QR Code diverge do previsto

**Código: 479**

**Descrição: Endereço do Site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto**


Quando for emitido um MDF-e e o endereço de consulta informado no QR Code estiver divergente do usado pela Sefaz Autorizadora, será retornado a rejeição 479 - Endereço do site da UF da Consulta via QR Code diverge do previsto.

Exceções e Observações

Para essa regra de validação não há exceções. A relação das URLs utilizadas no QR Code está disponível através do link:

Regra de Validação da Sefaz

Image not found or type unknown

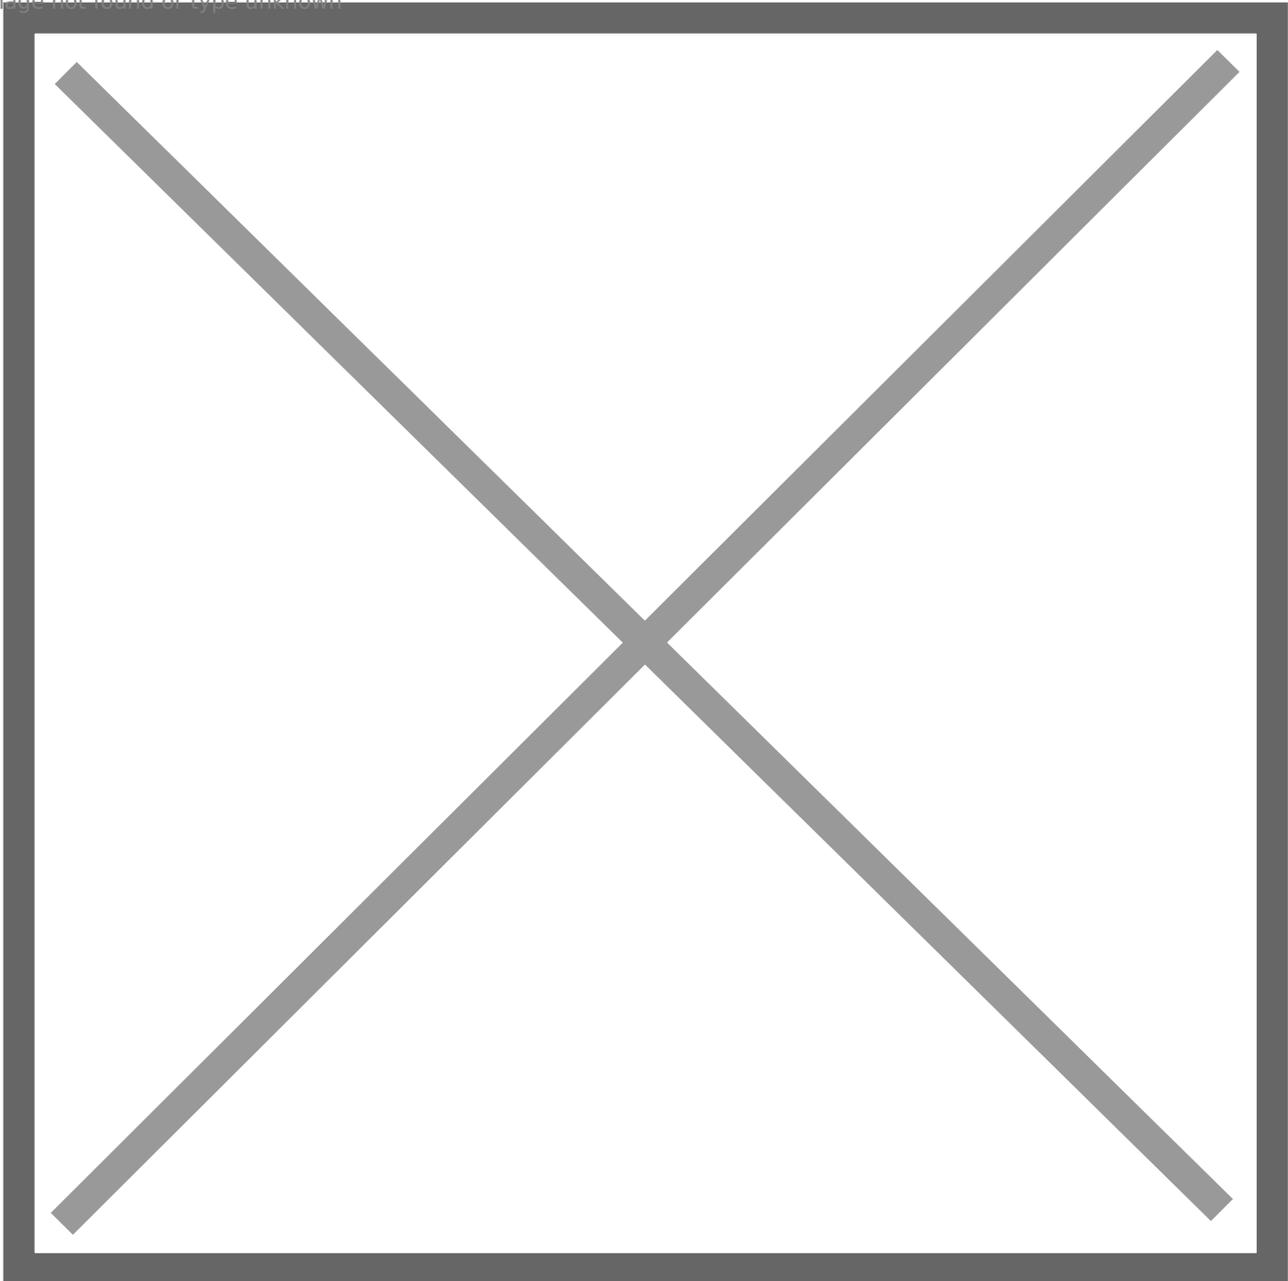

## Exemplo

Foi emitido um MDF-e e encaminhado para a Sefaz com o endereço de consulta igual à <https://dfe-portal.sefazrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode>. Como o endereço correto é <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode>, nessa situação, o MDF-e será rejeitado pelo motivo 479.

|   |  |
|---|--|
| 1 | < infMDFeSupl >  |
| 2 | < qrCodMDFe >https://dfe-  |
| 3 | portal.sefazrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=261910002893480005<br>74580100000125521833018423&tpAmb=1</ qrCodMDFe > |
|   | </ infMDFeSupl >   |

Como resolver?

Basta informar o endereço de consulta idêntico ao disponibilizado por cada Sefaz. Veja abaixo, exemplo com a URL correta:

|   |   |
|---|---|
| 1 | < infMDFeSupl >   |
| 2 | < qrCodMDFe >https://dfe-   |
| 3 | portal.svrs.rs.gov.br/mdfe/qrCode?chMDFe=26191000289348000574<br>580100000125521833018423&tpAmb=1</ qrCodMDFe > |
|   | </ infMDFeSupl >  |

Após o ajuste, basta reenviar o documento.

### **Ação Sugerida:**

Conferência da Informação cadastrada no endereço da Consulta da SEFAZ

### **Correção:**

Se ao autorizar o MDF-e na SEFAZ, o mesmo retornar informando que o endereço da consulta está incorreto.

[image.1657048276775.png](#)

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador do MDF-e, em seguida clique na aba Endereços Sefaz.

Confira a informação cadastrada no Campo Consulta Processamento do lote

[image.1657048419033.png](#)

Em seguida clique no botão com a letra "P" (Carregar endereços padrões)

[image.1657048460793.png](#)

O Sistema irá questionar se você deseja restaurar os endereços padrões, clique em SIM

[image.1657048523290.png](#)

O Sistema irá corrigir o endereço cadastrado com erro.

[image.1657048552275.png](#)

Salve o Gerenciador do MDF-e e em seguida acesse o menu Movimentação>MDF-e>Manutenção, pesquise pelo manifesto que foi rejeitado pela Sefaz e clique na seta Avança, em seguida edite o MDF-e e salve novamente.

O Sistema irá questionar se você deseja gerar o xml do MDF-e, clique em SIM.

[image.1657048641762.png](#)

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas o MDF-e será assinado e validado com sucesso, clique em OK.

[image-1657048686134.png](#)

Será apresentada a tela do Gerenciamento de Transmissão de MDF-e, clique em OK.

[image-1657048739219.png](#)

Se todas as informações estiverem corretas a SEFAZ irá autorizar o uso do MDF-e.

---

Revision #1

Created 15 September 2022 09:29:59 by ProjetosD

Updated 23 November 2022 09:43:41 by ProjetosD